
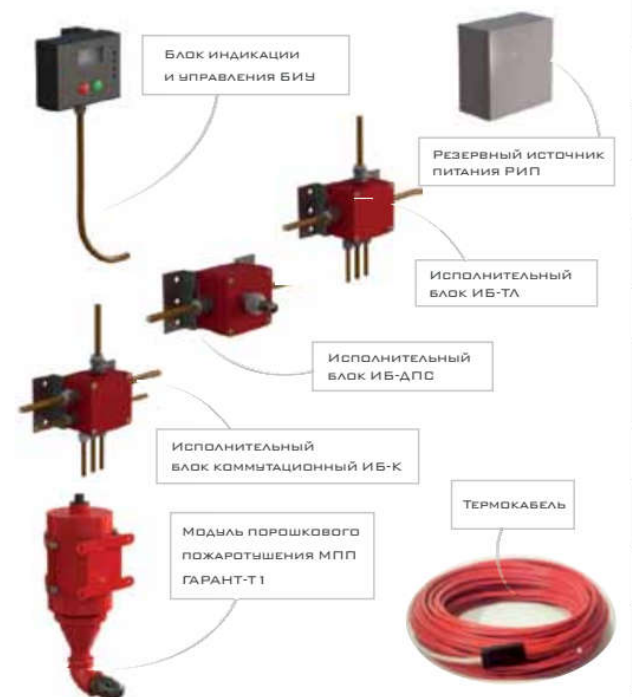
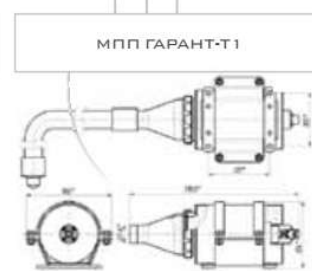

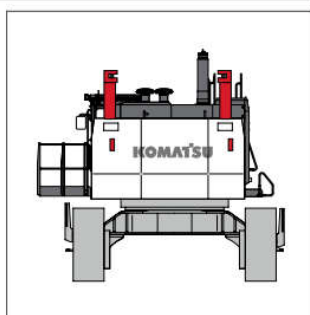


СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ «ГАРАНТ-Т» ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА KOMATSU 1250

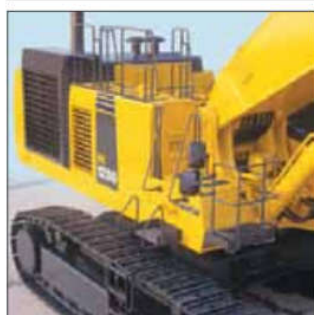

Установка газового пожаротушения модульного типа УГПМ

Установка водяного пожаротушения модульного типа УВПМ

Модуль порошкового пожаротушения МПП ГАРАНТ-100



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

Блок индикации и управления (БИУ)	1 шт
Исполнительный блок (ИБ-ТЛ)	2 шт
Резервный источник питания (РИП)	1 шт
Исполнительный блок коммутационный (ИБ-К)	1 шт
Извещатель пожарный тепловой линейный (Термокабель), комплект	2 шт
Выключатель аккумуляторных батарей ТС	1 шт

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МПП ГАРАНТ-Т1	6 шт
Устройство водяного пожаротушения (УВПМ ГАРАНТ-10,0)	2 шт
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	1 шт

- ПРЕДСТАВЛЕНА БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЖАРООПАСНЫХ ОТСЕКОВ
- ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ