


СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ «ГАРАНТ-Т» ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА KOMATSU WA 600



БЛОК ИНДИКАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ (БИУ)



УВПМ
ГАРАНТ-10

МПП-7,5

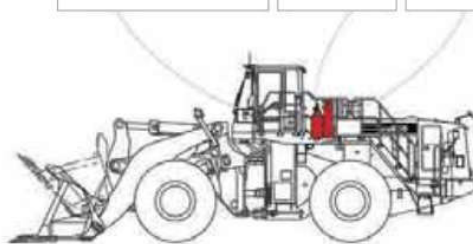

МПП-7,5

УВПМ ГАРАНТ-10

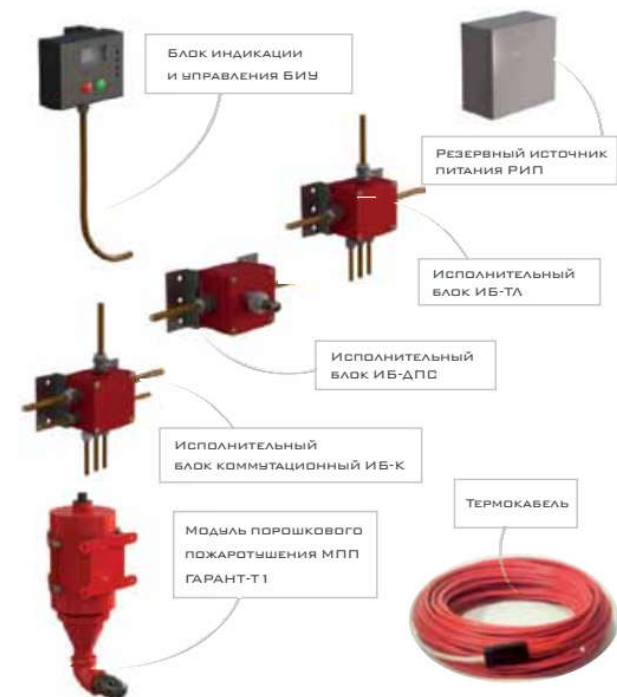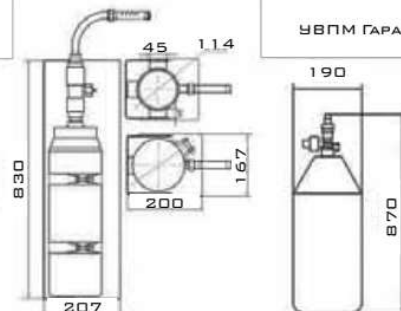

Установка газового
пожаротушения
модульного типа УГПМ

Установка водяного
пожаротушения
модульного типа УВПМ

Модуль порошкового
пожаротушения
МПП ГАРАНТ-100



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

БЛОК ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ (БИУ)	1 шт
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК (ИБ-ТЛ)	1 шт
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ (ТЕРМОКАБЕЛЬ), КОМПЛЕКТ	2 шт
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ТС	1 шт
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ (ИБ-К)	1 шт

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (МПП -7,5)	1 шт
УСТРОЙСТВО ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (УВПМ ГАРАНТ - 10,0)	1 шт
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	1 шт

• ПРЕДСТАВЛЕНА БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЖАРООПАСНЫХ ОТСЕКОВ

• ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ